


FIG. 1

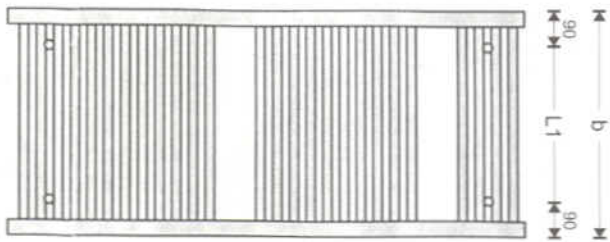

(GB)


WALL MOUNTING INSTRUCTIONS

We recommend installing the radiator at least 110 mm from the floor. The four wall brackets are best mounted between the second and third upper and second and third lower tubes of the radiator.

1. Drill four holes 90 mm in from the outside edges of the radiator with an 10 mm drill bit (interaxis "L" = b - 180 mm), see fig. 1.
2. Affix wall supports "A" to the wall using the enclosed screws.
3. Assemble the threaded pin "B", the washer "C", the bush "D" with the threaded head "E", between the second and third upper and lower tubes of the radiator (see fig. 2).
4. Hang and adjust the towel radiator using the small screws "F" to the lock pin "B" in support "A".

An anti-corrosion inhibitor must be used when filling this multi-rail, the level of inhibitor in the system should be checked regularly. This multirail is not suitable for use in conjunction with an open hot water system or a direct system (including prismatic indirect). It is suitable for use on all standard indirect systems.
FAILURE TO ENSURE THIS MAY INVALIDATE THE WARRANTY.

FIG. 2

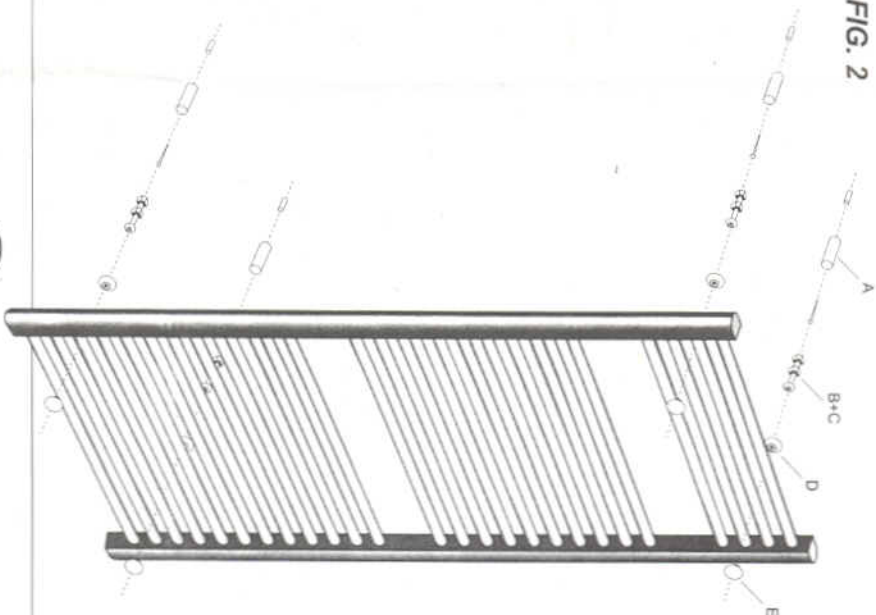

(D)

MONTAGEANWEISUNGEN

Es wird empfohlen, beim Einbau des Handtuchwärmers einen Mindestabstand von 110 mm zum Fußboden einzuhalten.

1. Vier Bohrungen mit 10 mm Durchmesser, 90 mm von dem äußeren Rahmen des Handtuchwärmers anbringen (Achsenabstand "L" = b - 180 mm), siehe Abb. 1.
2. Die Halterung "A" mit den beigelegten Schrauben an der Wand anbringen.
3. Montieren Sie den Gewinndbolzen "B" mit der Scheibe "C" und den Halteplatten "D" + "E" gemäß der Explosionszeichnung zwischen dem 2. und 3. oberen, bzw. unteren Rohr.
4. Den Handtuchwärmer aufhängen und einstellen, ca. 65 mm wandabstand die Schraube "F" anziehen.

An anti-corrosion inhibitor must be used when filling this multi-rail, the level of inhibitor in the system should be checked regularly. This multirail is not suitable for use in conjunction with an open hot water system or a direct system (including prismatic indirect). It is suitable for use on all standard indirect systems.
FAILURE TO ENSURE THIS MAY INVALIDATE THE WARRANTY.


(DK)

VEJLEDNING TIL VÆG-MONTERING

Det anbefales at man installerer radiatoren mindst 110 mm over gulvet.

- De fire ophæng er bedst monteret mellem anden og tredje runge fra henholdsvis over- og underkant af radiatoren.
1. Bor fire 10 mm huller i væggen, hullerne placeres 90 mm fra yderkanten af radiatoren ("L" = b - 180 mm), se fig. 1.
 2. Monter ophæng "A" på væggen med vedlagte skruer.
 3. Skiven "C", bøsningen "D" samt gevindknoppen "E" monteres på gevindtappen "B" mellem anden og tredje runge fra henholdsvis over- og underkant af radiatoren (se fig. 2).
 4. Hæng radiatoren op og justér. Skru pinolskruen "F" i ophæng for at lase gevindtappen "B".

An anti-corrosion inhibitor must be used when filling this multi-rail, the level of inhibitor in the system should be checked regularly. This multirail is not suitable for use in conjunction with an open hot water system or a direct system (including prismatic indirect). It is suitable for use on all standard indirect systems.
FAILURE TO ENSURE THIS MAY INVALIDATE THE WARRANTY.

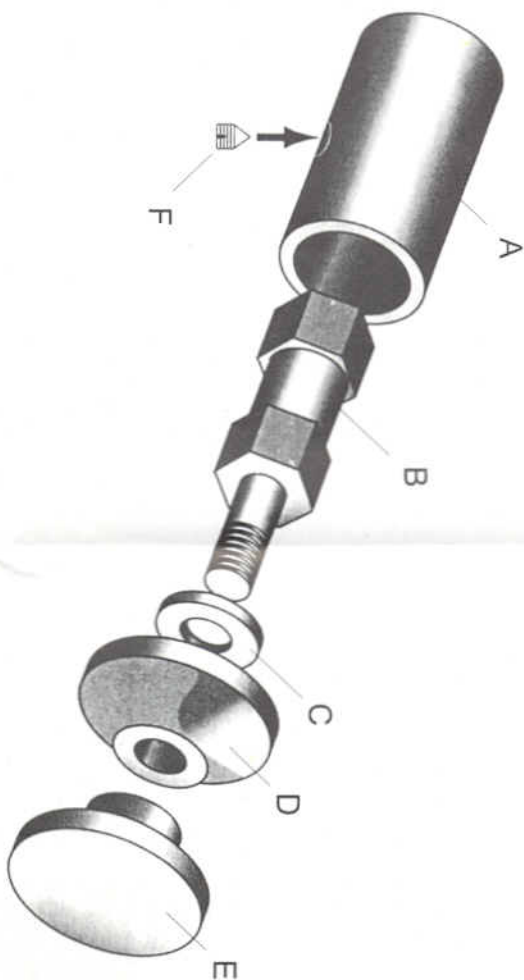

(CZ)

ŇAVOD K MONTÁŽI

Při instalaci radiátoru doporučujeme dodržet vzdálenost od podlahy 110 mm.

1. Vyvrtejte ve zdi 4 otvory o průměru 10 mm, a to 90 mm od vnější hrany radiátoru (viz. FIG. 1). Do otvorů vložte hmoždinky.
2. Díl A přišroubujte do hmoždinky na zad - do všech čtyř otvorů. Instalujte závitový díl B s podložkou C. Držáky D + E umístěte mezi druhou a třetí horní trubku a druhou a třetí dolní trubku radiátoru.
3. Nasadte na držáky těleso radiátoru a pomocí šroubku F nastavte odstup od stěny cca 65 mm.
4. Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z FIG. 1 a FIG. 2.

An anti-corrosion inhibitor must be used when filling this multi-rail, the level of inhibitor in the system should be checked regularly. This multirail is not suitable for use in conjunction with an open hot water system or a direct system (including prismatic indirect). It is suitable for use on all standard indirect systems.
FAILURE TO ENSURE THIS MAY INVALIDATE THE WARRANTY.

(BG)**ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ**

При монтаж на радиатора препоръчваме да се спазват разстоянията от пода 110 mm.

1. Направете 4 отвори в стената с диаметър 10 mm, по-точно 90 mm от външния край на радиатора (виж рис. № 1). В отворите сложете дюбеля.
2. Дюбелите А затегнете на винт в дъбелите на стената във всички 4 отвори. Инсталирайте дял В с резба на винт с подложката С. Държателите елементи D + E сложете между втората и третата горна тръба и между втората и третата долна тръба на радиатора.
3. Поставете корпуса на радиатора на държателите елементи и с помощта на винта F регулирайте разстоянието на радиатора от стената на приблизително 65 mm.
4. Останалите подробности са очевидни от рис. № 1 и № 2.

(N)**MONTERINGSANVISNING**

Ved installation av radiatoren anbefalles vi å holde avstand til gulvet på 110 mm.

1. Bor 4 hull med diameter på 10 mm i veggjen, og det 90 mm fra radiatorens ytre kant (se FIG. 1). Legg plugg inni hullene.
2. Skru del A til pluggene på veggjen - bruk alle fire hull. Installer gjengefelt B med underlag C. Plasser veggfester D + E mellom den andre og den tredje øvre øygen og den andre og den tredje nedre øygen på radiatoren.
3. Sett radiatorens legeme på veggfestene og juster en avstand til veggjen på omtrent 65 mm ved hjelp av den lille skruen F.
4. Videre detaljer går tydelig ut fra FIG. 1 og FIG. 2.

(FIN)**ASENNUSOHJEET**

Lämppörratien asentäessä suosittelemme 10 mm:n etäisyyttä lattialta.

1. Pora seinään 4 keskimäärin 10 mm:n suuruisia reikää, jotka sijaitsevat 90 mm:n päässä lämpöputkien ulkoreunasta (ks. FIG. 1) Laita niihin laastia.
2. Ruuvaa osa A laastin sekaan seinään - kaikkien 4 reikään. Asenna kierteinen osa B alustaan C. Sijoita pidikkeet D ja E lämpöputkien toisen ja kolmannen ylemmän sekä toisen ja kolmannen alemmän putken väliin.
3. Sijoita lämpöputkien tulko-osa pidikkeisiin ja sijoita ruuvit F avulla noin 65 mm:n päähän seinästä.
4. Muut tarkennukset löydät näkymä kuvista FIG. 1 ja FIG. 2.

(SK)**NÁVOD K MONTÁŽI**

Pri inštalácii radiátora odporúčame dodržat vzdialenosť od podlahy 110 mm.

1. Vyvráťte v stene 4 otvory o priemeru 10 mm, a to 90 mm od vnútornej hrany radiátora (viď FIG. 1). Do otvorov vložte hmoždinky.
2. Diel A priskrutkujte do hmoždinky na stenu - do všetkých 4 otvorov. Inštalujte závitový diel B s podložkou C. Džliaky D + E umiestnite medzi druhú a tretiu hornú trubku a tretiu dolnú trubku radiátora.
3. Nasadte na džliaky teleso radiátora a pomocou skrutky F nastavte odstup od steny cca. 65 mm.
4. Ostatné podrobnosti sú zrejme z FIG. 1 a FIG. 2.

(HU)**SZERELÉSI UTASÍTÁS**

A fűtőtést beszereléskor ajánljuk betüntetni a radiátorral való 110 mm-es távolságot.

1. Furugnak ki a falban 4 furatot 10 mm-es átmérővel, éspedig a radiátor külső élétől számított 90 mm távolságtól (lásd az 1. sz. ÁBRA). A furatokba helyezzék be a köldöcsarokkat.
2. Az A részt csavarozzák be a falban levő köldöcsarokba - az összes 4 furatba. Szereljük be a véjatós B részt a C alátétel. D + E tartókat helyezték rá a fűtőtést második és harmadik felső csőve közé, illetve a második és harmadik alsó csőve közé.
3. A tartókra tegyék rá a radiátor testét és az F csavar segítségével állítsák be a fától levő kb. 65 mm távolságot.
4. A további részletek láthatók az 1. ÁBRA és a 2. ÁBRA szemlét.

(S)**INSTRUKTION FÖR VÄGGMONTAGE**

Vi rekommenderar att handduksvärmaren installeras på ett avstånd av minst 110 mm från golvet.

- De fyra distanshylsorna monteras bäst mellan andra o tredje röret från ovankant resp underkant på handduksvärmaren.
1. Borra fyra 8 mm hål i väggen. Hålen placeras 90 mm in från kanten av handduksvärmaren ("L" = b - 180 mm), se bild 1.
 2. Skruva fast distanshylsan "A" i väggen med bifogade skruvar.
 3. Montera ihop den gängade styrtrappen "B", bricka "C", bussing "D" med den gängade knoppen "E" mellan andra o tredje röret från ovankant resp underkant på handduksvärmaren (se bild 2).
 4. Häng upp och justera handduksvärmaren. Använd lasskruven "F" för att späna fast styrtrappen "B" i distanshylsan "A".

(PL)**INSTRUKCJA MONTAŻOWA**

Instalując grzejnik zalecamy dotrzymanie odległości od podłogi 110 mm.

1. Wywierć w ścianie 4 otwory o średnicy 10 mm, 90 mm od zewnętrznej krawędzi grzejnika (patrz FIG. 1). Do otworów włożyć korki rozporowe.
2. Element A przykręcić do korka rozporowego na ścianie - do wszystkich czterech otworów. Zainstalować element gwintowy B z podkładką C. Uchwyty D + E umieszczyć między drugą i trzecią górną rurką i drugą i trzecią dolną rurką grzejnika.
3. Nasadzić na uchwyty korpus grzejnika i za pomocą śrubek F ustawić odległość od ściany ok. 65 mm.
4. Pozostałe szczegóły są widoczne na FIG. 1 i FIG. 2.